




תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500		ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOX) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
56%	**	0	**	**	בית רבקה
97%	31	0	10/06/2009	28%	נתב"ג


** תקלת מזגן בתחנת בית רבקה, נתוני NOX בלתי אמינים

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5		ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
60%	24.5	0	28/06/2009	56%	בית רבקה
97%	23.3	0	30/06/2009	72%	נתב"ג


תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי $\mu\text{g}/\text{m}^3$	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
50%	29	1	28/06/2009	158%	בית רבקה
100%	33	0	28/06/2009	78%	נתב"ג

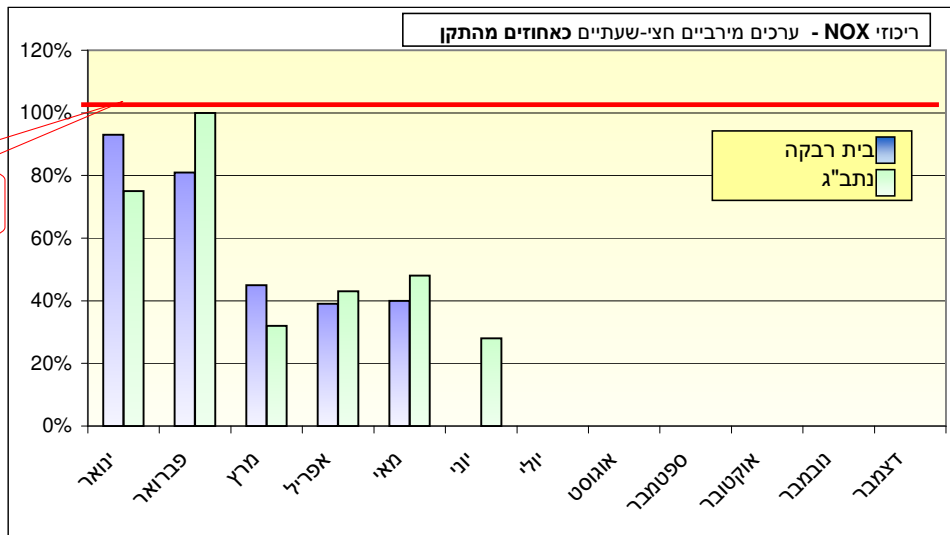

תקן הסף החצי-שעתי:
500 חל"ב

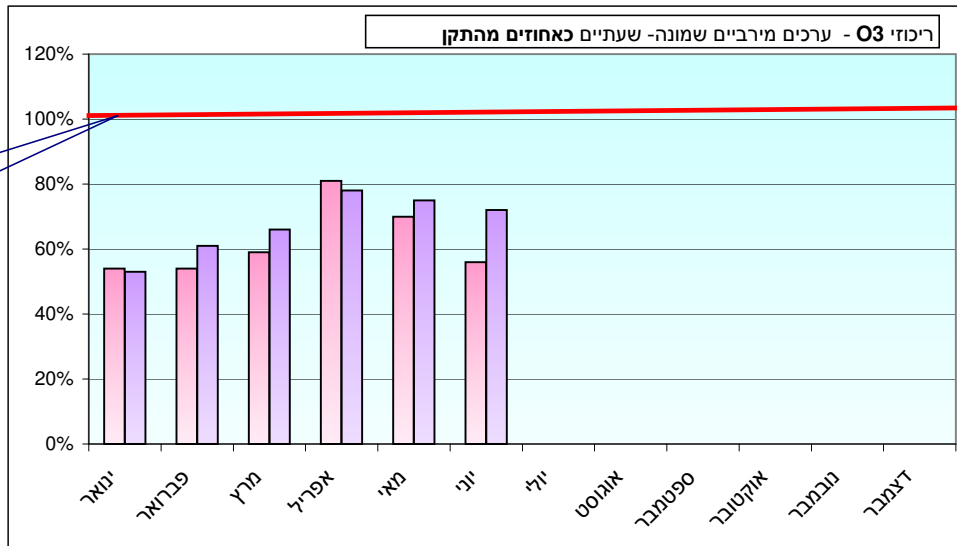

תקן הסף השמונה-שעתי:
81.5 חל"ב
לביליון

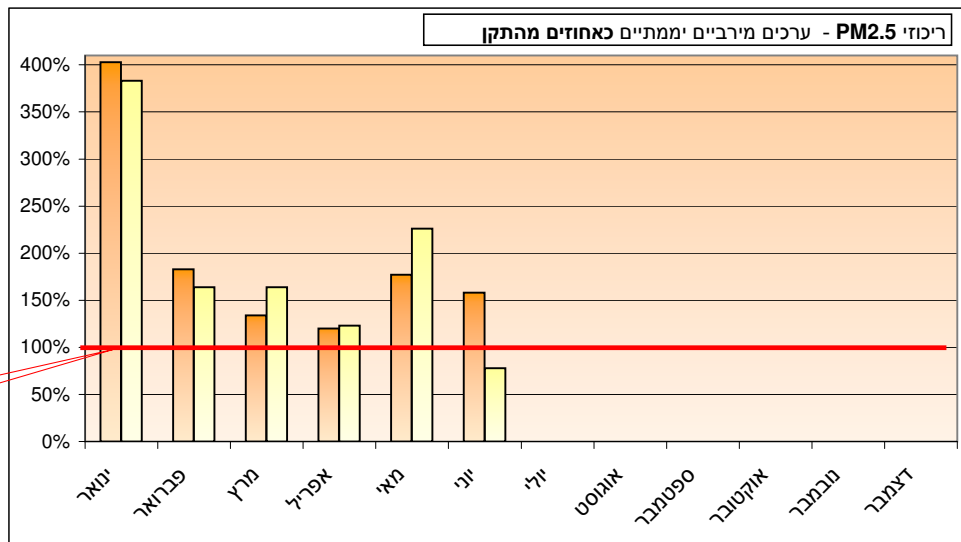

תקן הסף היממתי:
65 מק"ג/מ"ק