





אוקטובר 2007

תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500			ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOX) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
95%	37	0	23/10/2007	64%	בית רבקה
98%	38	0	18/10/2007	52%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: 81.5 PPB Q3)			ריכוז חודשי - אוזון) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	24.1	0	06/10/2007	67%	בית רבקה
100%	21.7	0	09/10/2007	65%	נתב"ג

תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m ³			ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m ³	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	24	0	24/10/2007	69%	בית רבקה
100%	24	0	22/10/2007	55%	נתב"ג

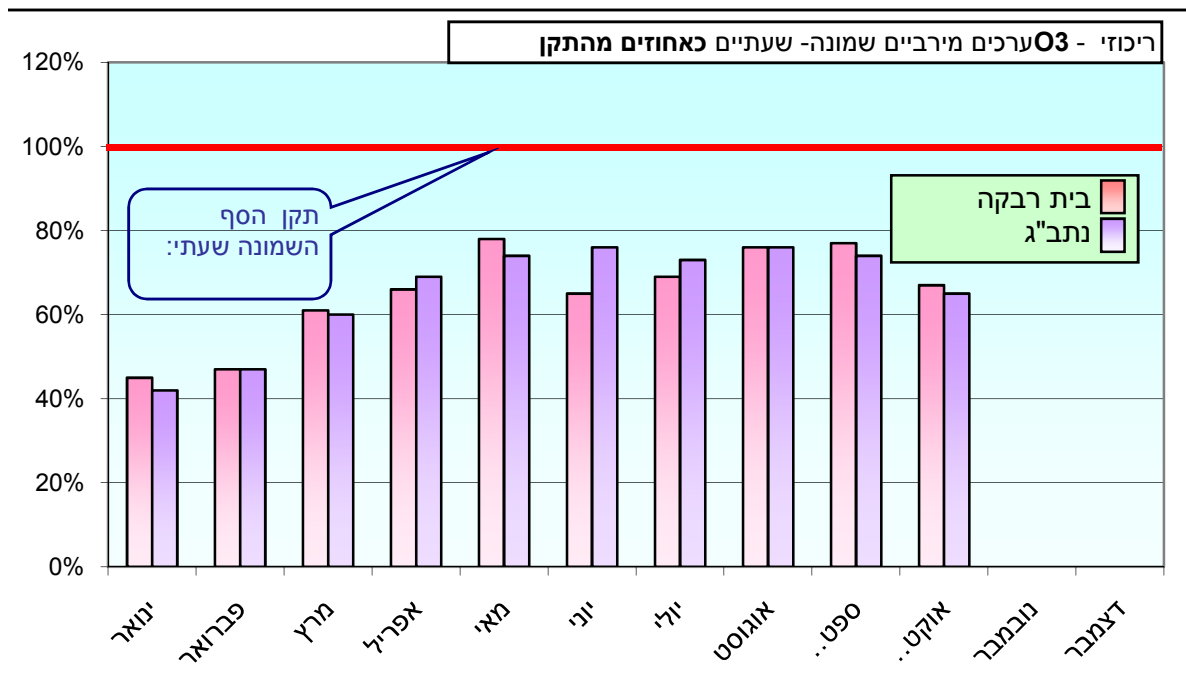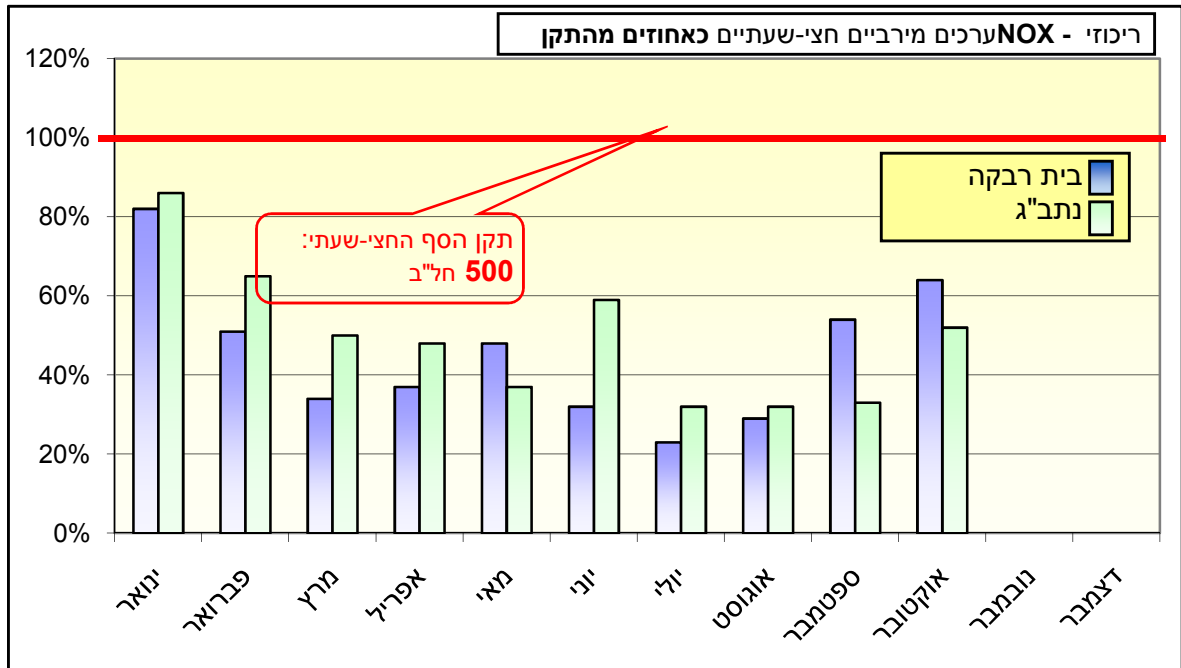

ריכוזי PM2.5 ערכים מירביים יממתיים כאחוזים מהתקן

