



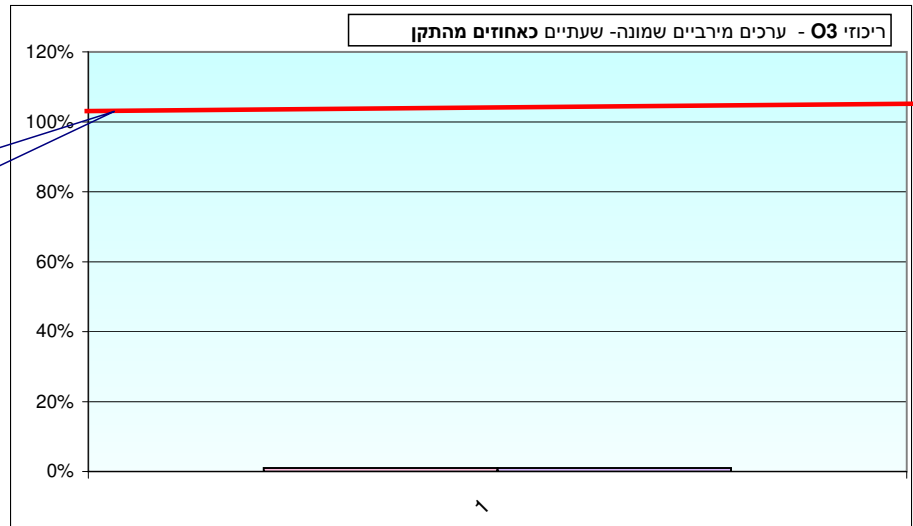

תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500		ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOx) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
81%	29	0	12/08/2009	37%	בית רבקה
**	**	0	**	**	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5		ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
81%	28	0	30/08/2009	69%	בית רבקה
**	**	0	**	**	נתב"ג

תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m3		ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m3	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
81%	18	0	10/08/2009	57%	בית רבקה
**	**	0	**	**	נתב"ג

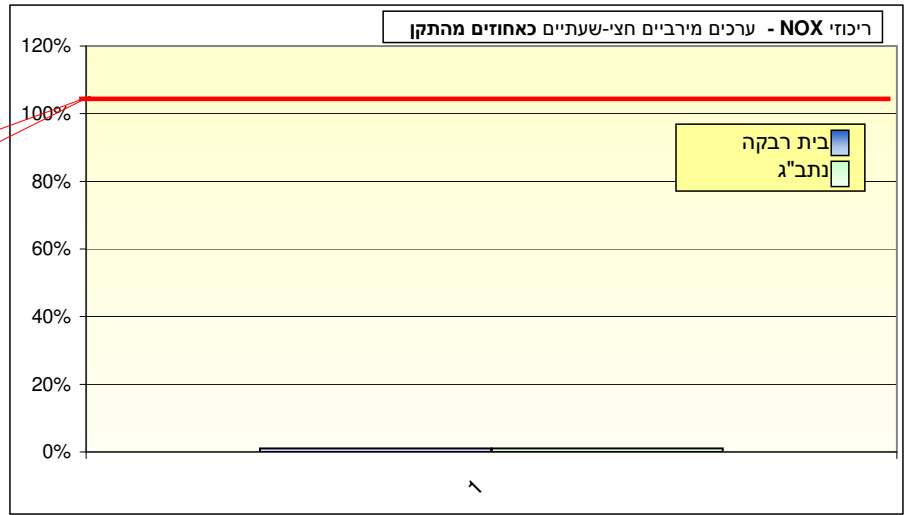

\*\* תקלה בתחנת "נתב"ג" - אין נתונים אמינים