



תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500		ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOX) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
91%	57	0	15/01/2008	63%	בית רבקה
98%	55	0	15/01/2008	90%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5		ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
96%	18	0	12/01/2008	55%	בית רבקה
100%	18.7	0	12/01/2008	55%	נתב"ג


תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m <sup>3</sup>		ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m <sup>3</sup>	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
93%	21	0	15/01/2008	55%	בית רבקה
100%	18	0	21/01/2008	57%	נתב"ג

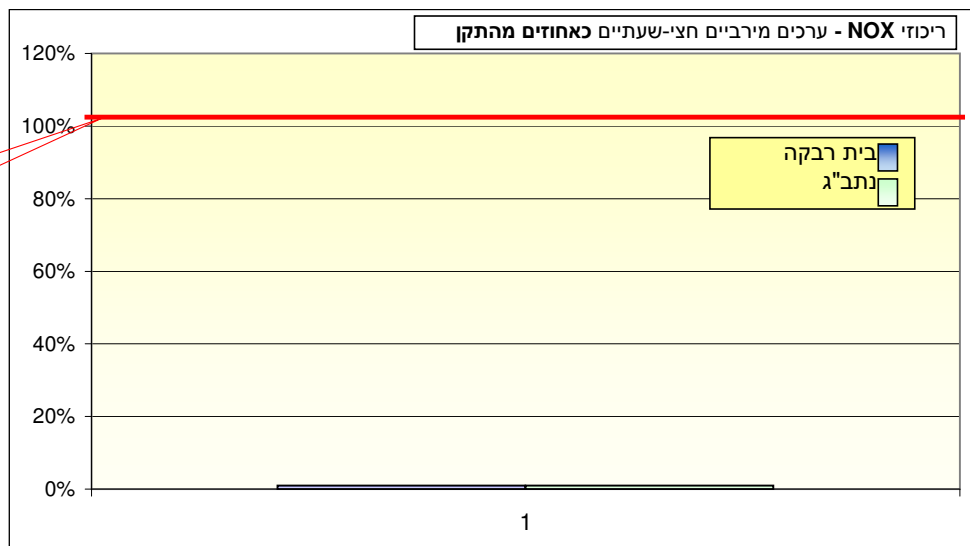

תקן הסף החצי-שעתי:  
500 חל"ב

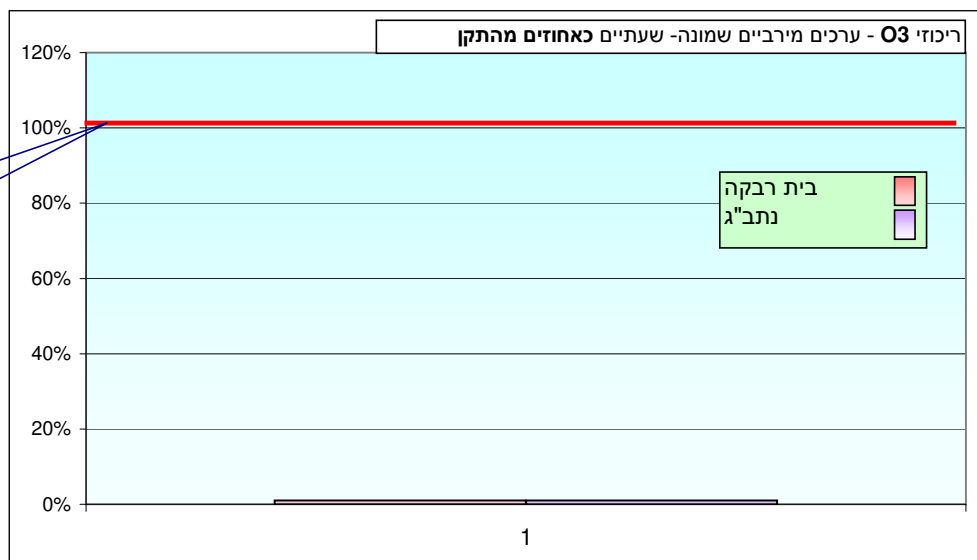

תקן הסף  
השמונה שעתי:  
81.5 חל"ב

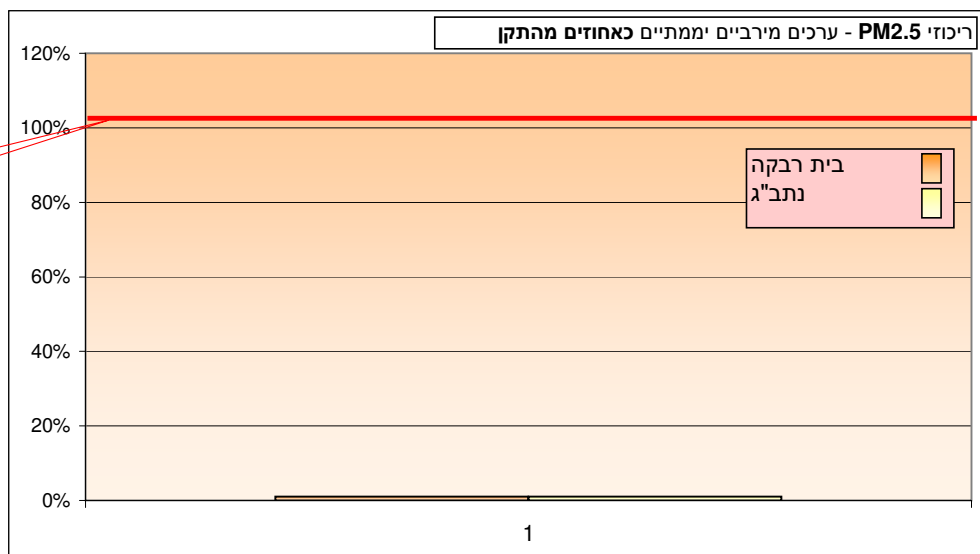

תקן הסף היממתי:  
65 מק"ג/מ"ק