





תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500		ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOx) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
96%	22	0	17/08/2008	27%	בית רבקה
98%	27	0	26/08/2008	32%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5		ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	30	0	16/08/2008	72%	בית רבקה
100%	30	0	08/08/2008	74%	נתב"ג


תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m3		ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m3	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	25	0	08/08/2008	52%	בית רבקה
100%	27	0	26/08/2008	54%	נתב"ג

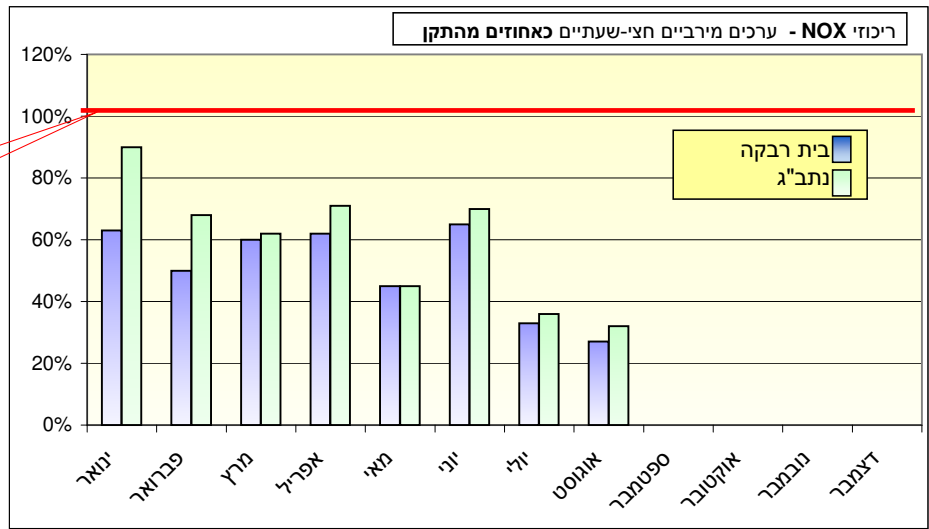

תקן הסף החצי-שעתי:
500 חל"ב

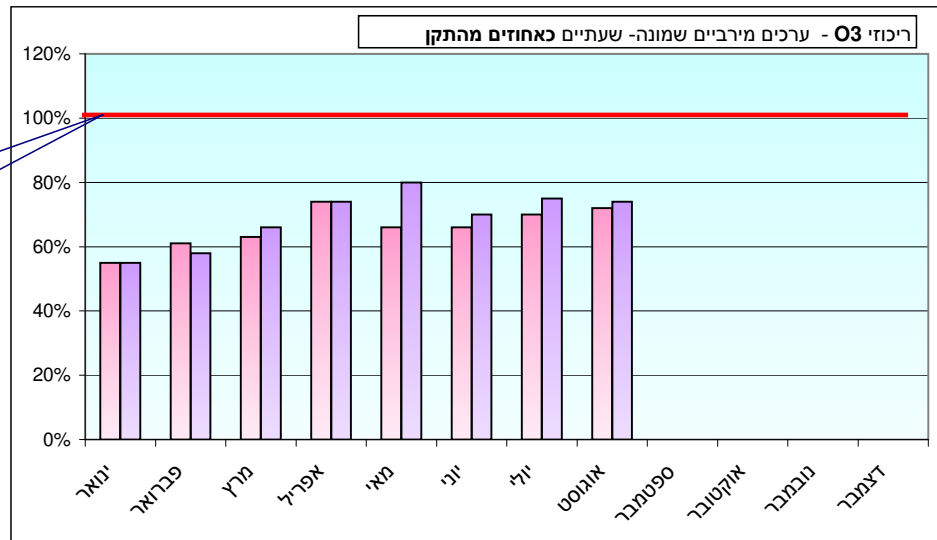

תקן הסף
השמונה שעתי:
81.5 חל"ב

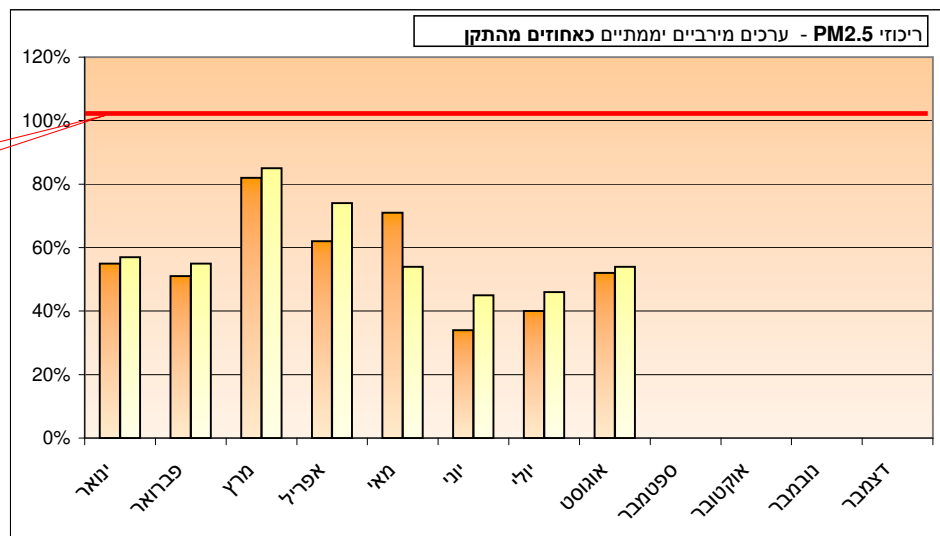

תקן הסף היממתי:
65 מק"ג/מ"ק