





תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500			ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOx) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
96%	31	0	15/05/2008	45%	בית רבקה
98%	36	0	15/05/2008	45%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5			ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	27.7	0	09/05/2008	66%	בית רבקה
100%	32.5	0	09/05/2008	80%	נתב"ג

תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m3			ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m3	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	17	0	23/05/2008	71%	בית רבקה
100%	19	0	23/05/2008	54%	נתב"ג

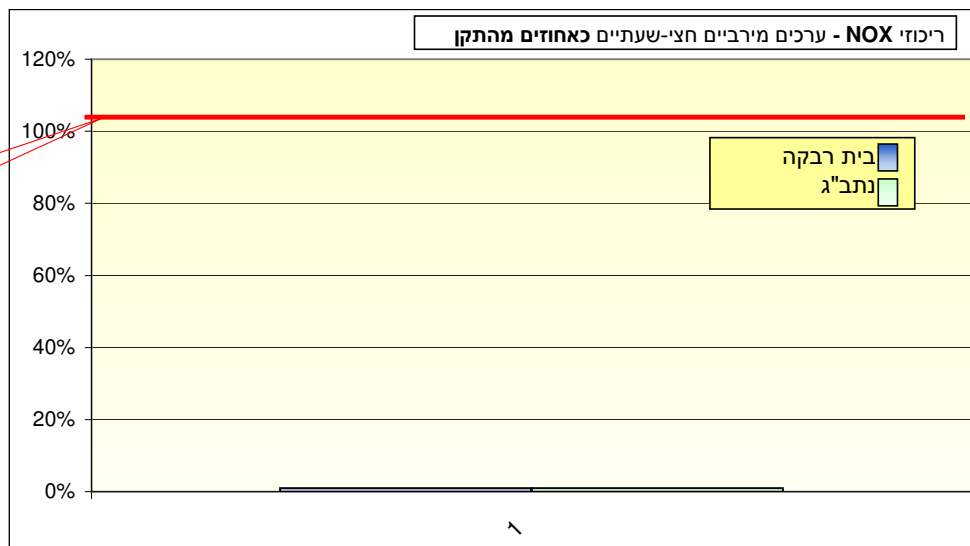

תקן הסף החצי-שעתי:
500 חל"ב

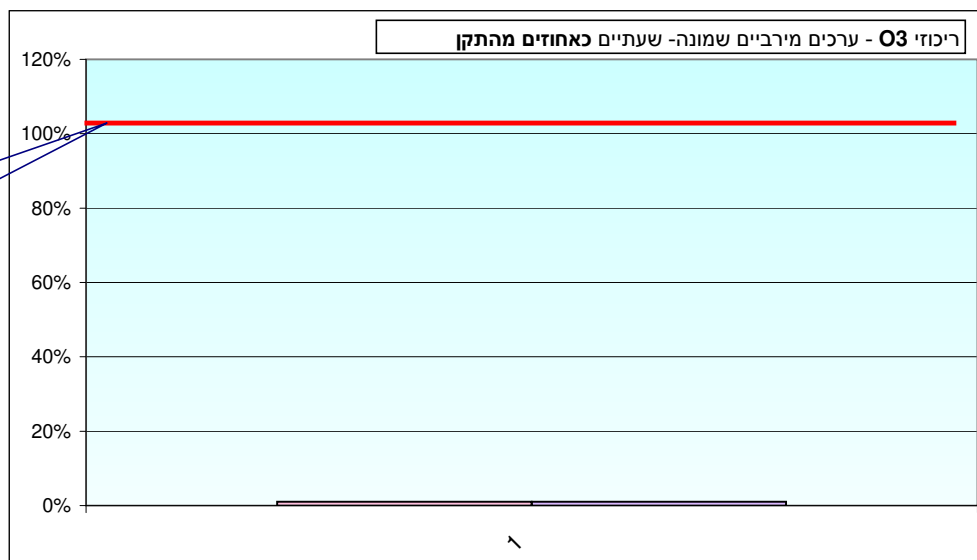

תקן הסף
השמונה שעתי:
81.5 חל"ב



תקן הסף היממתי:
65 מק"ג/מ"ק