





יולי 2007

תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500			ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOX) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
95%	22	0	26/07/2007	23%	בית רבקה
98%	32	0	17/07/2007	32%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: 81.5 PPB			ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	25.8	0	31/07/2007	69%	בית רבקה
100%	30.6	0	01/07/2007	73%	נתב"ג

תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m3			ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m3	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	21	1	31/07/2007	55%	בית רבקה
100%	24	1	26/07/2007	65%	נתב"ג

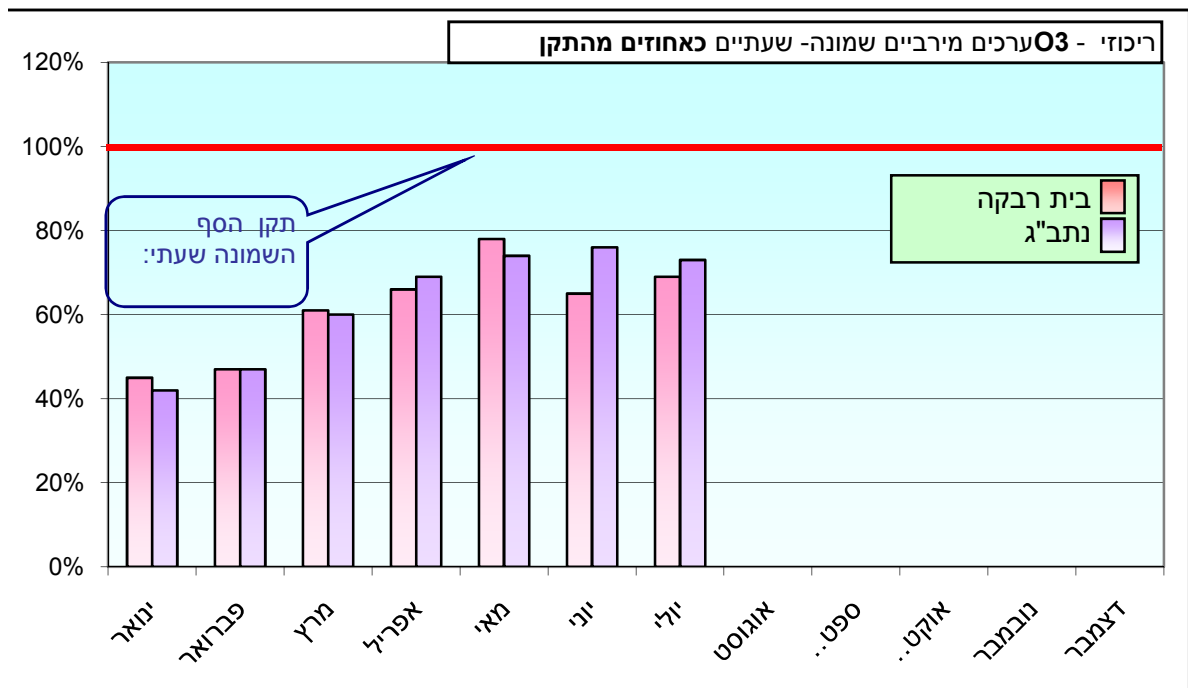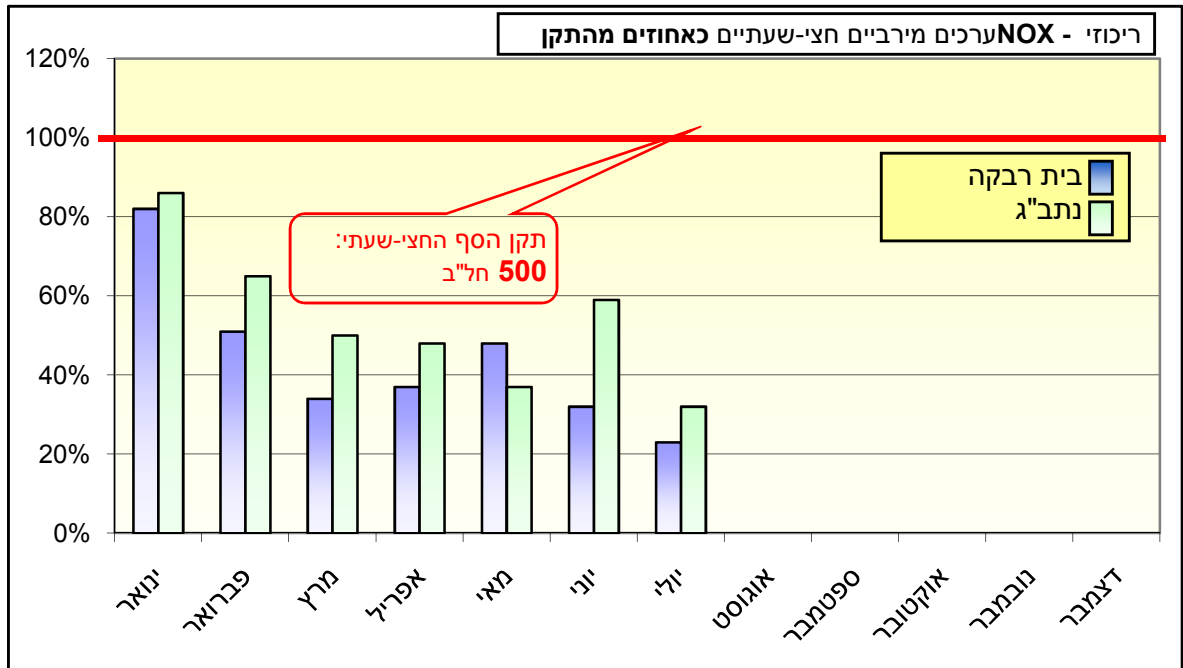

ריכוזי PM2.5 ערכים מירביים יממתיים כאחוזים מהתקן

