





תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500		ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOx) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
89%	32	0	03/05/2009	40%	בית רבקה
97%	34	0	03/05/2009	48%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5		ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
96%	29.2	0	06/05/2009	70%	בית רבקה
99%	28.6	0	06/05/2009	75%	נתב"ג


תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m3		ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב			
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m3	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
93%	38	1	04/05/2009	177%	בית רבקה
100%	39	1	04/05/2009	226%	נתב"ג

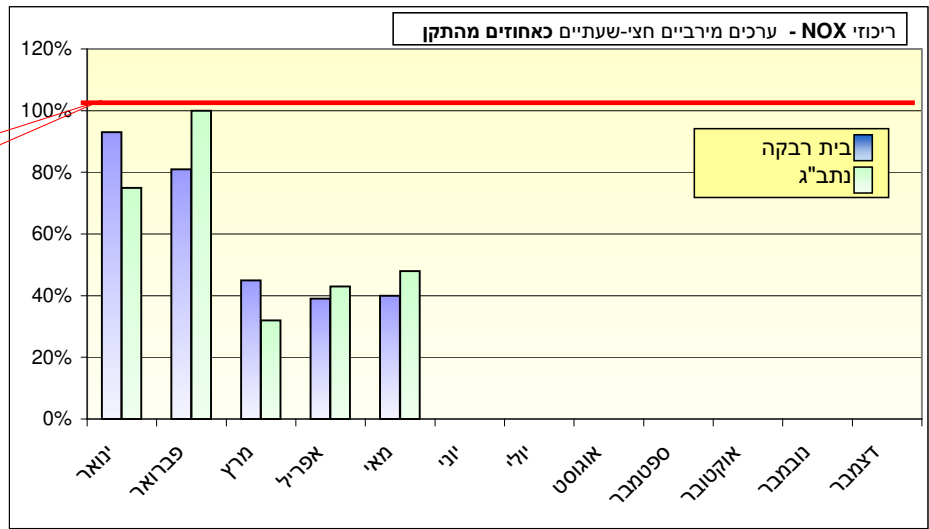

תקן הסף החצי-שעתי:
500 חל"ב

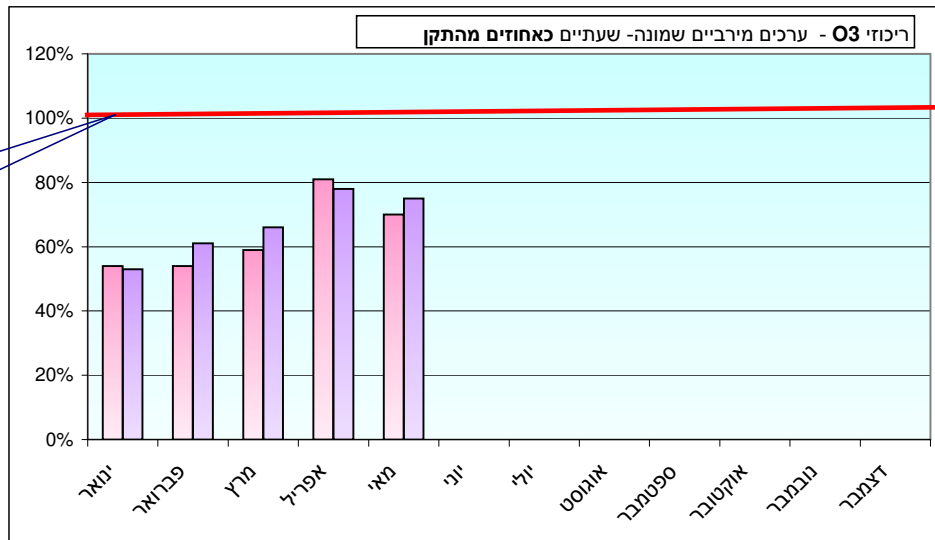

תקן הסף השמונה-שעתי:
81.5 חל"ב לביליון

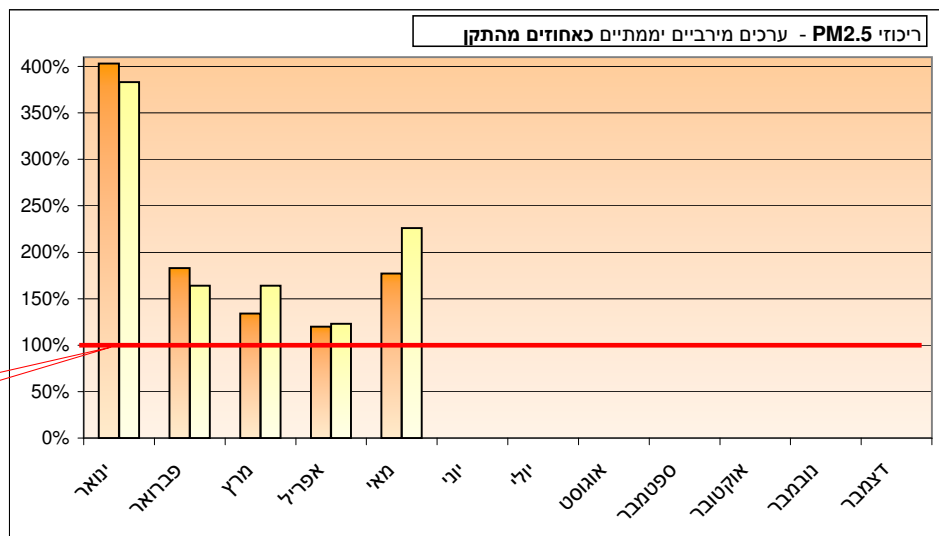

תקן הסף היממתי:
65 מק"ג/מ"ק