





תקן חצי שעתי לתחמוצות חנקן: PPB 500			ריכוז חודשי - תחמוצות חנקן (NOx) אינטרוול: חצי-שעתי. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
95%	63	0	22/01/2009	93%	בית רבקה
98%	55	0	22/01/2009	75%	נתב"ג

תקן שמונה שעתי לאוזון: PPB 81.5			ריכוז חודשי - אוזון (O3) אינטרוול: 8 שעות. יחידות: חל"ב (PPB)		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי חל"ב	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	18.3	0	30/01/2009	54%	בית רבקה
100%	17	0	31/01/2009	53%	נתב"ג

תקן יממתי לחלקיקים נשימים עדינים: 65 µg/m3			ריכוז חודשי - חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) אינטרוול: יממתי. יחידות: מיקרוגרם למטר מעוקב		
נתוני המערכת	ממוצע חודשי בערכי µg/m3	מספר החריגות מעל התקן	תאריך לריכוז המירבי	ריכוז מירבי כאחוז מהתקן	תחנת ניטור
100%	42	2	24/01/2009	403%	בית רבקה
100%	38	2	24/01/2009	383%	נתב"ג

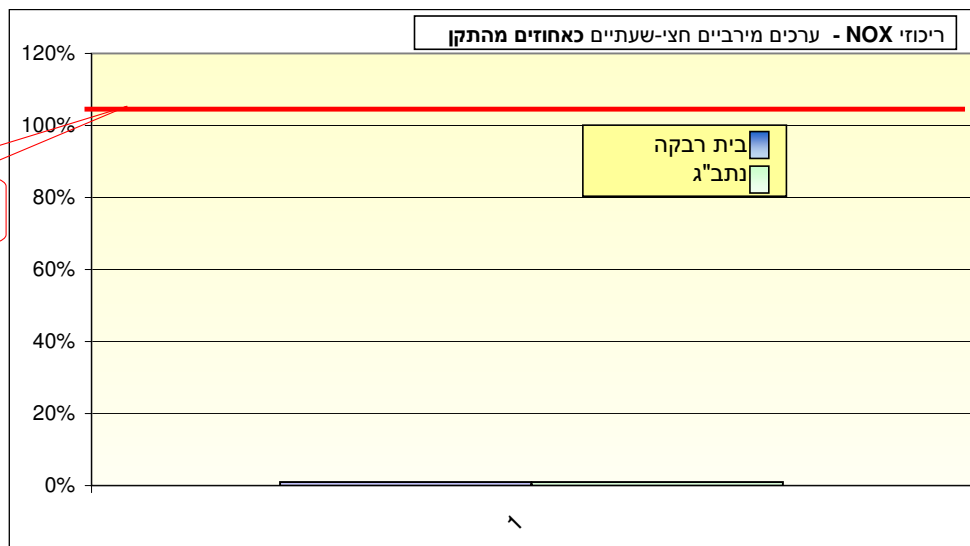

תקן הסף החצי-שעתי:  
500 חל"ב

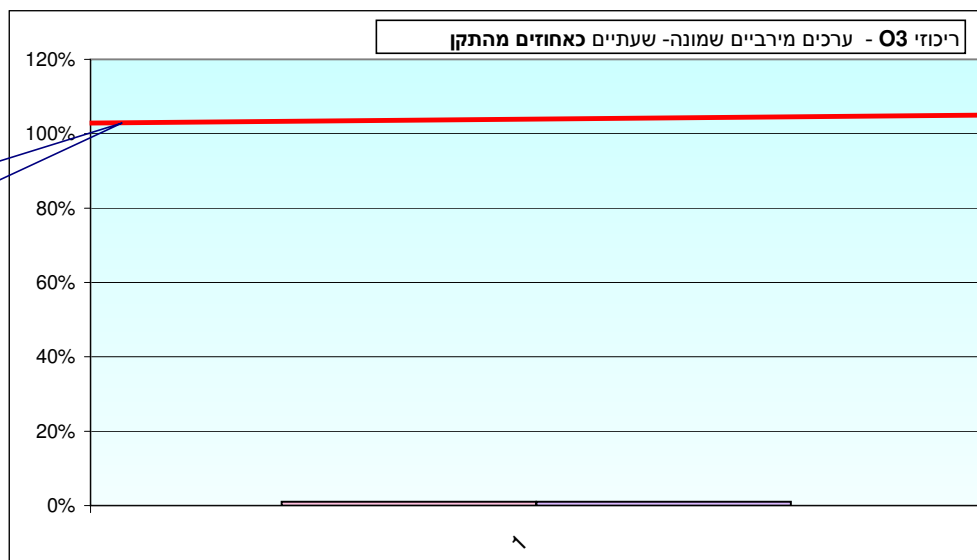

תקן הסף השמונה-שעתי:  
81.5 חל"ב  
לביליון



תקן הסף היממתי:  
65 מק"ג/מ"ק